


RZUT PIWNIC

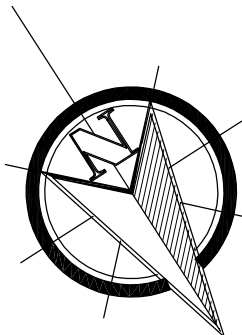

ZESTAWIENIE MATERIAŁU				
Lp.	Przebieg	Ilość szt.	Materiał	Uwagi
1	Drzwi p.poz. pełne o wym. 90x200 cm - atestowane EI 60	3	Stal	1 x lewe, 2 x prawe
2	Drzwi p.poz. pełne o wym. 90x200 cm - atestowane EI 30	1	Stal-drew.	lewe z zamknięciem przeciwpanicznym
3	Drzwi p.poz. pełne dwuskrzydł. o wym. 100x200 cm - atestowane EI 30	1	Stal-drew.	z zamknięciem przeciwpanicznym
4	Kratka wentylacyjna o wym. 42,5x52,5 cm bez żaluzji	1	Metal	FRAPOL - Kraków
5	Kanal nawiewny typu "Z" o wym. 20x60 cm z blachy stal ocynkowanej.	1	Stal	bl. stal ocynk grub. 0,8mm-10m ²
6	Rurociąg p.poz. DN50 - rura przewod. stal. ocynk. Ø 50	1	Stal	ogółem 25 mb.
7	Płon p.poz. DN50 - rura przewod. stal. ocynk. Ø 50	2	Stal	ogółem 35 mb.

LEGENDA:

- Ściany murowane z cegły lub kamienia.
- Słupy szkieletowe z płk. wiotowych, plekanych lub gipsowe - wlotowych
- Drzwi żaluzjowe.

Indeks	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. S. Kuzniar	UAN-VH/3114/85	06.2011	
Projektant:	mgr inż. M. Kocan	470/80 UW	06.2011	
Asyst. konstr.:				
Sprawdził:				
Gl. projektant:				
Formal:	Investor:	Masto i Gmina Miętoszów	Numer rysunku:	IRM/02
A2		58-350 Miętoszów		
		Plac Niepodległości 1	Przynależny do rys.:	IRM/01
Podziałka:	Tytuł rys.:	Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku ratusza	Wykazy:	Masa:
1 : 100		58-350 Miętoszów, Plac Niepodległości 1		
		RZUT PIWNIC		

SKP STANISŁAW KUZNIAR
PROJEKTOWANIE

ul. Kopaliniana 17
58-304 WĄLBRYCH
tel. 0664 71447
e-mail: skpwb@wp.pl

Dokumentacja wykonana została dla warunków pracy właściwych pierwszemu opracowaniu. Prace związane z realizacją niniejszego rysunku w projektach opracowanych przez inne biura projektowe jest zabronione o ile SKP Stanisław Kuzniar nie wyrazi na to zgody na piśmie.