


poziom porównawczy 490.00									
Rzędna terenu	[m n.p.m.]	497,29	497,20	497,14	497,14	495,53	495,14	eANN	494,99
Rzędna dna kanału	[m n.p.m.]	495,89	495,64	495,49	494,49	493,89	493,70	493,63	
Zagłębienie	[m]	1,40	1,56	1,65	2,65	1,64	1,44	1,36	
Spadek terenu [%]	[m]	0,7	0,8	—		8,4			
Spadek kanału [%]	Odległość [m]	2,0	2,0	7,5	4,0	6,4	34,3		
Średnica [mm]		PVCØ160 KLASA SN8	PVCØ160 KLASA SN8	PVCØ160 KLASA SN8	PVCØ160 KLASA SN8	PVCØ160 KLASA SN8	PVCØ160 KLASA SN8		



		497,29	497,20	497,29	497,20	495,53	495,53		
		495,89	495,64	495,79	495,64	494,05	493,99		
		1,40	1,56	1,50	1,56	1,48	1,54		
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		2,0	2,5	2,5	2,7	3,2	2,0	5,0	8,2
		PVCØ160 KLASA SN8	PVCØ160 KLASA SN8	PVCØ160 KLASA SN8	PVCØ160 KLASA SN8	PVCØ160 KLASA SN8	PVCØ160 KLASA SN8		

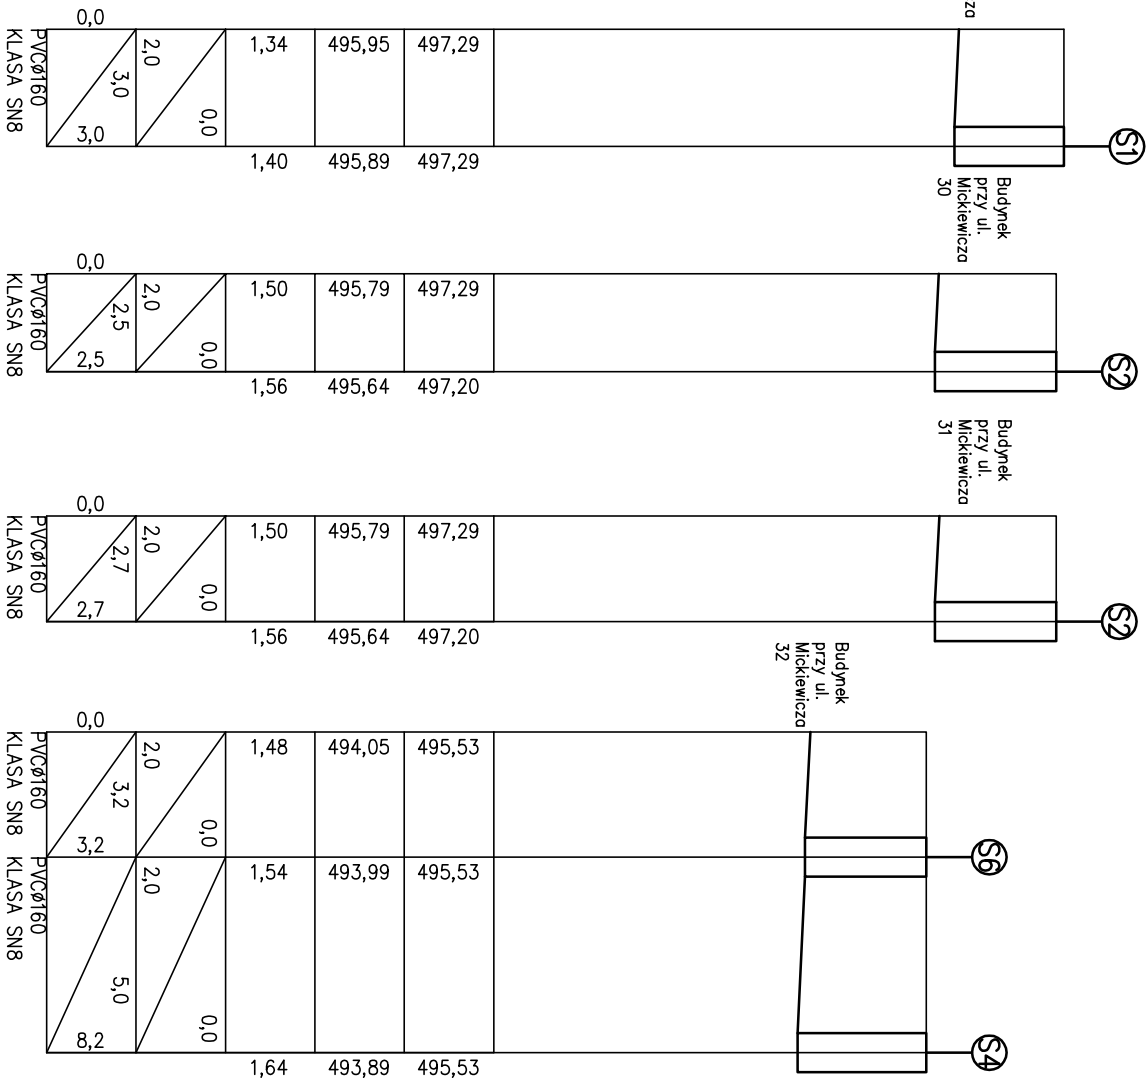

Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-309 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/DOŚ/08		Data:	05.2010
Asystent:	mgr inż. Maciej Rogowski				
Zadanie:	Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w Mieroszowie – odcinek II ul. Dolna w Mieroszowie			Stadium:	PB
Temat:	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mickiewicza 29,30,31,32 oraz Dolnej 1 w Mieroszowie (dz. nr 314/12, 342; obr. nr 1 Mieroszków)			Skala:	1:100 1:200
Inwestor:	Gmina Mieroszków, Pl. Niepodległości 1, 58 – 350 Mieroszków			Nr rys.:	2
Tytuł rys.:	PROFIL PRZYLEGŁA KANALIZACJI NR 1				