


RZUT KOTŁOWNI GAZOWEJ
skala 1:50

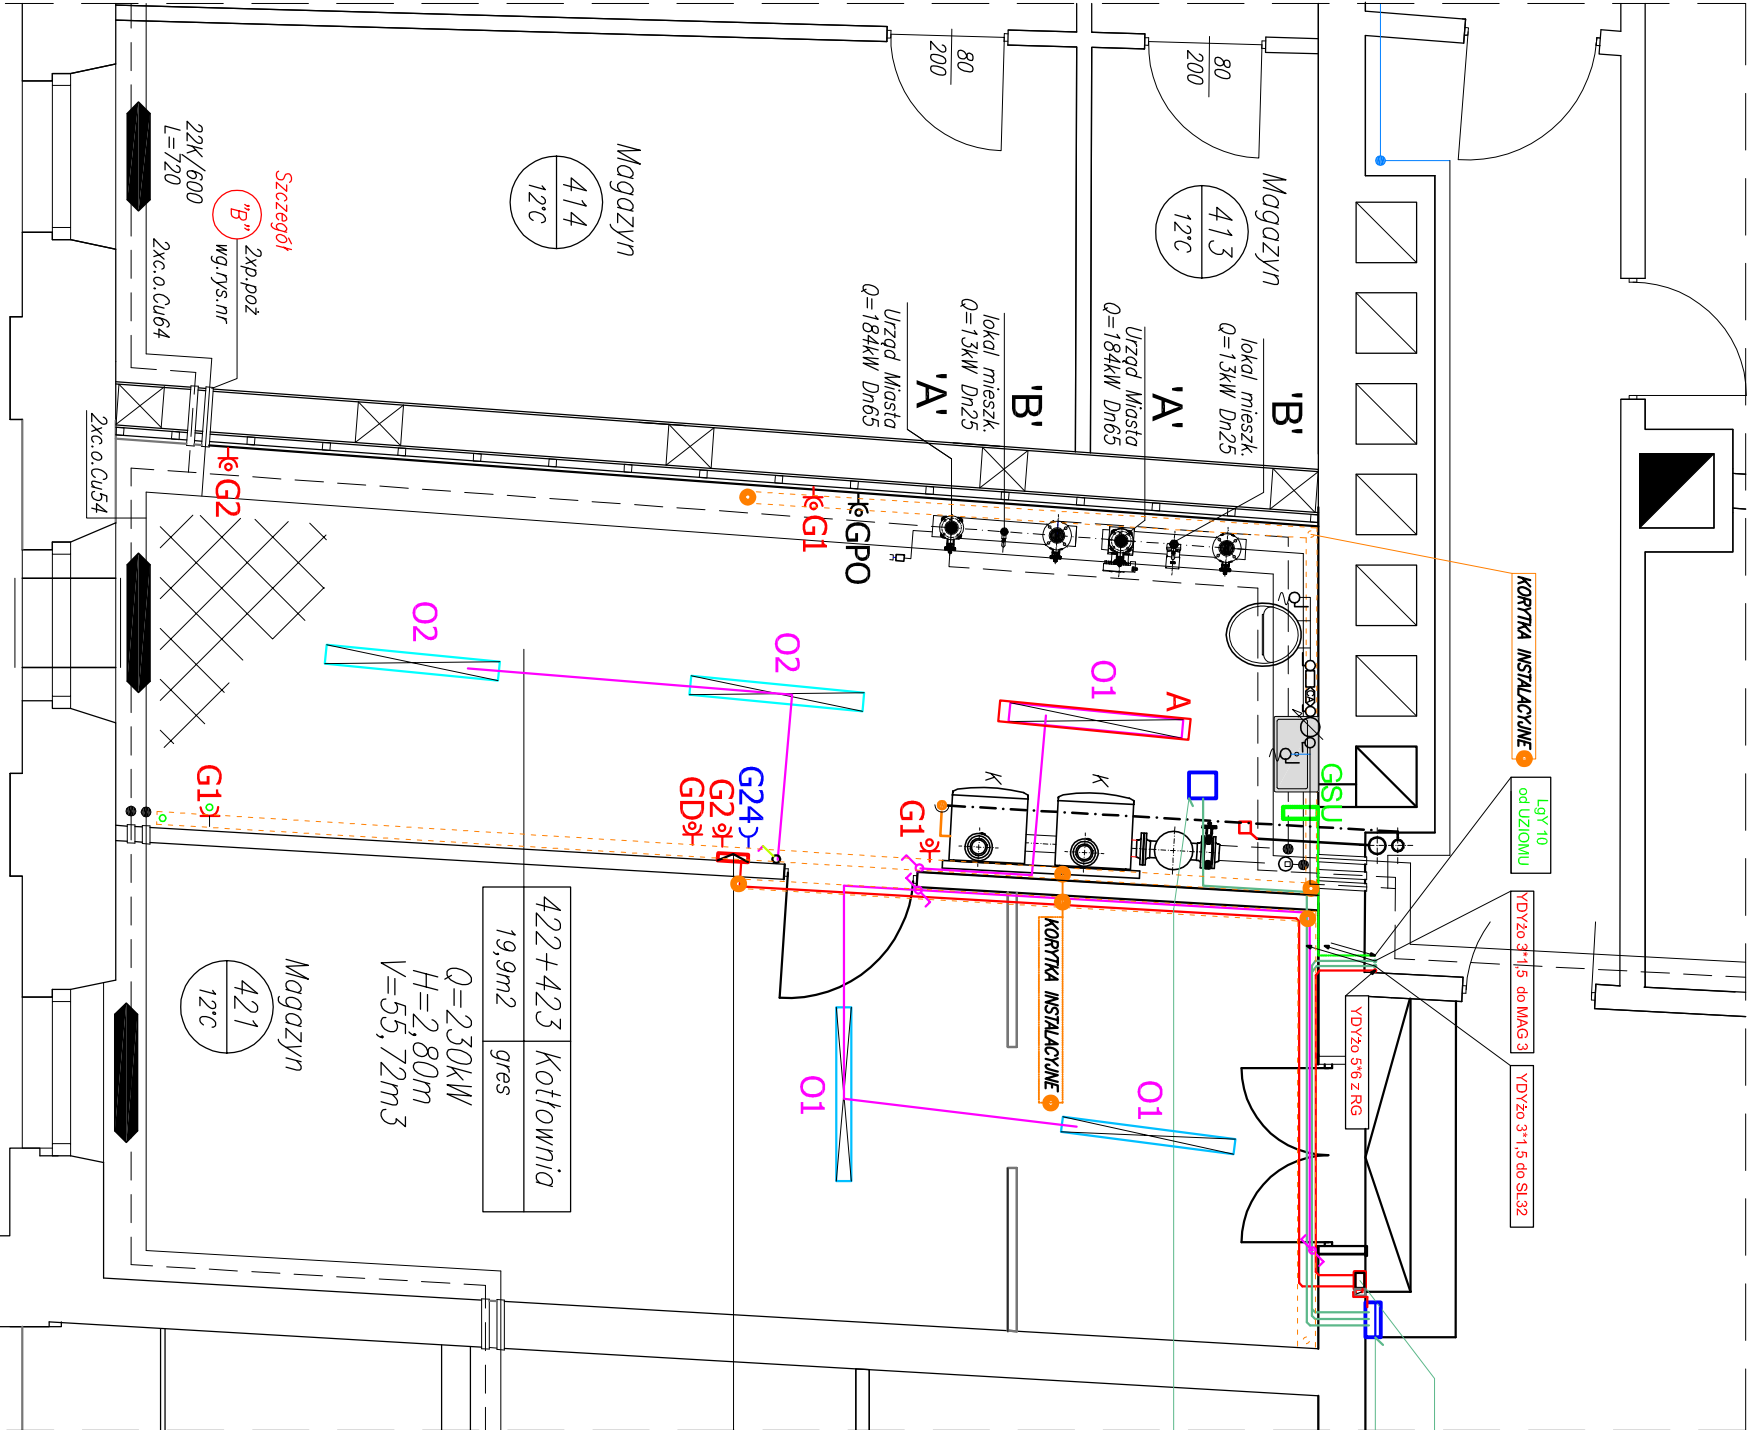

WYŁ. P. POŻ.
rys. nr E1

ASBIG
centralna sterująca
MD2-2

ASBIG
detektor gazu
DEX12

rozdzielnia
RK

LEGENDA

- oprawa świetłówkowa typ 118 IP 44
- oprawa świetłówkowa typ 236 IP 44
- oprawa świetłówkowa typ 236 IP 44 z elektroinwerterem 2 h

- obwód 1 fazowych gniazd wtykowych - obwód nr 1
- obwód układu dozowania GD
- obwód pompy odwadniającej GPO
- Główna Szyna Uziemiająca - GSU w pom kotłowni, połączona linką LgY 10, z istniejącym uzieniem

układ połączeń wewnętrznych: TN-S
ochrona od porażeni:
" SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA "

FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA LILIANA WOJCIECHOWSKA-ZGURA UL. NIEMCEWICZA 1/7 58-100 ŚWIDNICA		TEL. 0604 112 845 TEL./FAX. 074 857 41 75 E-MAIL: LILIANA.ZGURA@P.R
Projektant: mgr inż. Jan Świrko	uprawnienia nr 1598/86 UWIG	KOD IT 2004 PL GD FS A7ZC18F8
Obiekt: RATUSZ	PI.Niepodległości 1 58-350 Mieroszów	Podpis:
Inwestor: Gmina Mieroszów	PI.Niepodległości 1 58-350 Mieroszów	Skala: 1:50
Tenent: KOTŁOWNIA GAZOWA W OPARCIU O DWA KOTŁY KONDENSACYJNE WISZĄCE O MOCY 115 KAZDY		Nr rys. E4
Nazwa rysunku: RZUT KOTŁOWNI- IIIp, INSTALACJE ELEKTRYCZNE		